

Tűzoltó készülék tanúsítás folyamata, tapasztalatai a vizsgáló intézet szemével

Szabó Attila tű. alezredes
Katasztrófavédelmi
Kutatóintézet

Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány szerepe

Tűzvédelmi Technikai Terméket
forgalombahozni csak TMT birtokában lehet
1996. évi XXXI. tv.

Beszerzés szabályait a Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány megszerzésének szabályairól szóló 22/2009 (VII. 23.) számú ÖM rendelet foglalja össze.

A hordozható tűzoltókészülék tanúsítás követelményei:

Vonatkozó alapvető előírások:

Pressure Equipment Directiva – 9/2001. (IV.5.) GM rendelet
direktívához harmonizált szabvány: EN 3-8 és -9 lapok

MSZ EN 3 szabványsorozat 7, 10 lapjai
– tűzoltó készülék műszaki követelményei.


Gyártás /Forgalmazáshoz szükséges feltételek:

Termék megfelelés, szabvány szerinti technikai alkalmasság.

Gyártói felkészültség / garancia – minőségirányítási rendszer

Tanúsítási eljárás - KKI

Tanúsítási folyamatábra

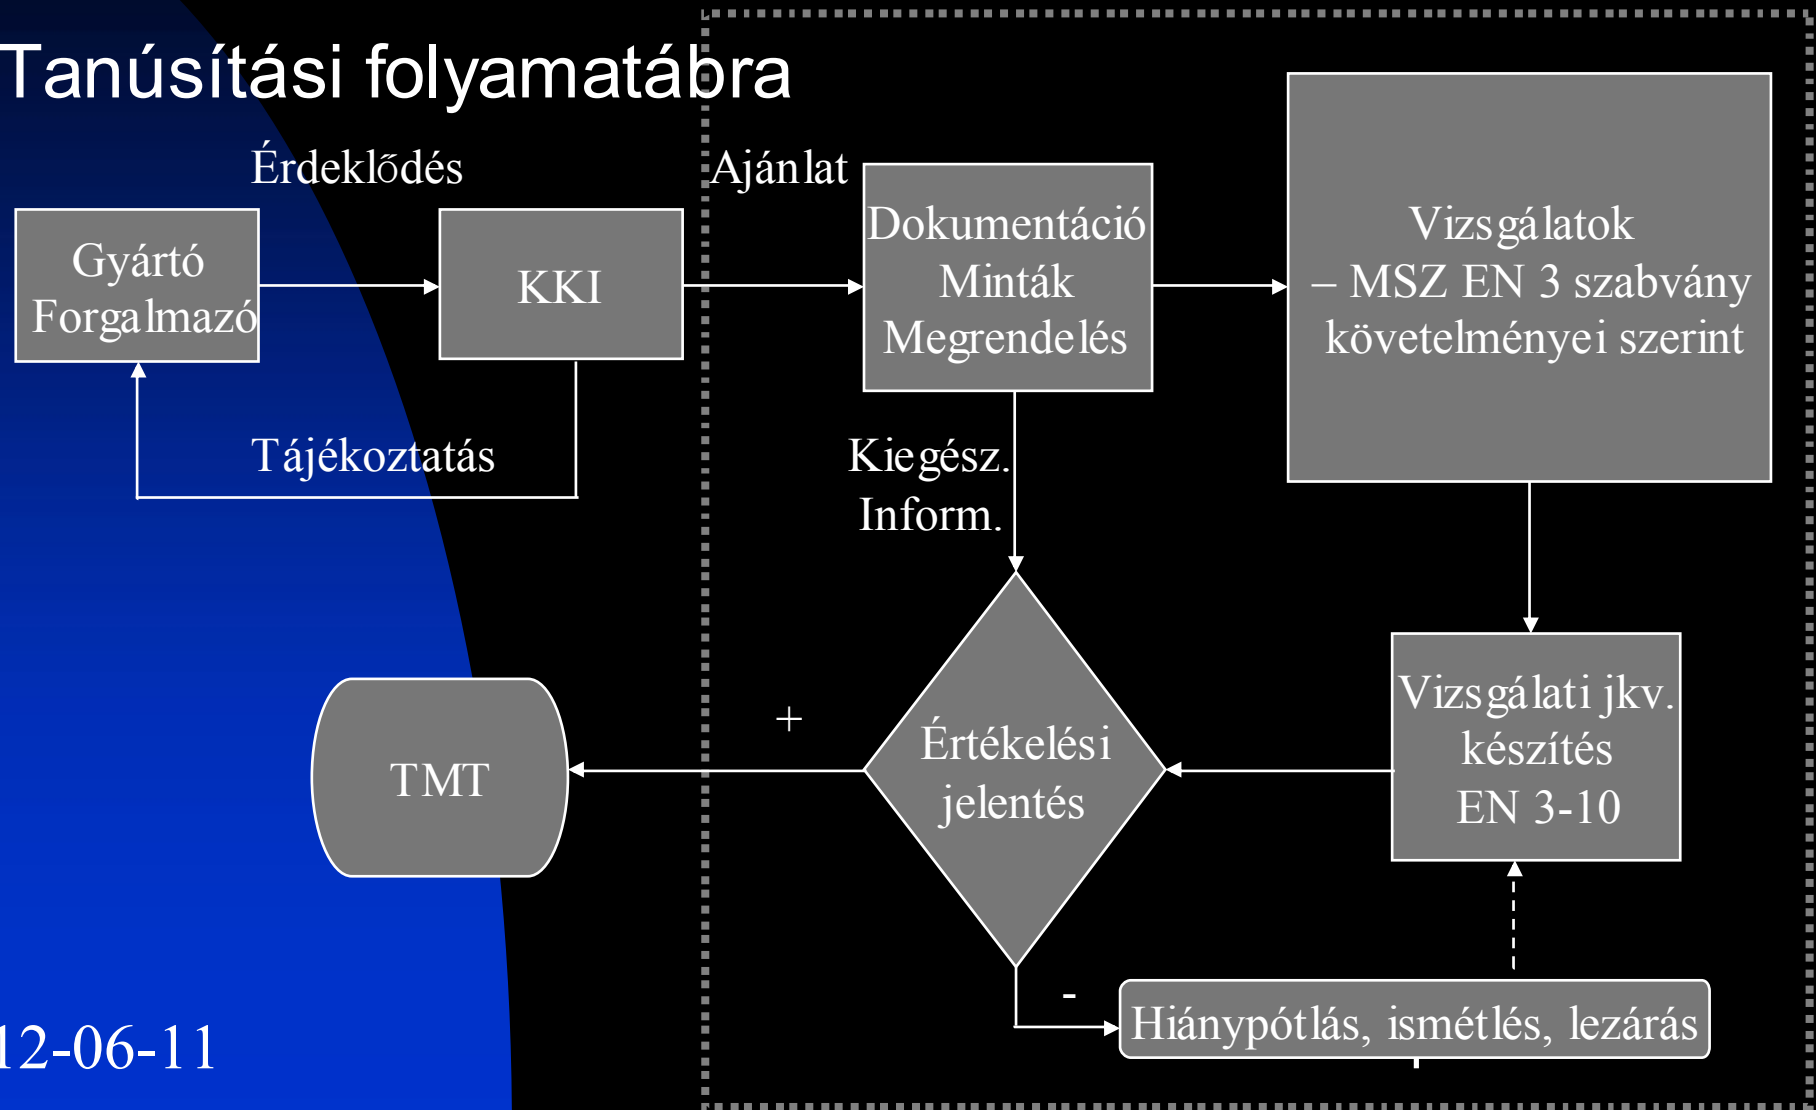


12-06-11

TMT tartalma

Termék megnevezése
Tanúsítási eljárás követelménye (szabv.)
Vizsgálati dokumentum azonosítója
Tanúsított termék alapvető azonosítása
Gyártó adatai
Kérelmező adatai
Tanúsító adatai
Tanúsítvány kiadás ideje, érvényessége.

12-06-11


Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Tűzvédelmi Vizsgáló Laboratórium és Tanúsító Szervezet
National Directorate General for Disaster Management (NDGDM)
Fire Protection Test Laboratory and Certification Body
H-1033 Budapest, Laktanya u. 33. | P: +36-1-436-1515 | e-mail: ktk.tvl@kivf.gov.hu
License No.: 1-A/12512085

Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány
Certificate of Fire Safety Conformity

Szám/ No.: 660/40/2011.

amelyet az 1996. évi XXXI. sz. törvény 13. §-át, a 2009. (VII. 23.) sz. ÖM rendeletben megfogalmazottnak megfelelően a belügyminiszter kijelölés alapján az Országos Tűzvédelmi Vizsgáló Laboratórium és Tanúsító Szervezet tanúsítja, hogy a
(by which the Fire Protection Test Laboratory and Certification Body of NDGDM, designated by the Minister of the Interior of the Republic of Hungary under Section 13 of Act XXXI of 1996 and the Decree of the Minister of Local Government No. 22/2009. (VII. 23.) certifies that)

P6Ce A
hordozható tűzoltókezelők
portable fire extinguisher


a 87-72011/TVL sz. értékelési jelentés és az abban hivatkozott dokumentumok alapján rendelkezésszerű használatra alkalmas. A jelentés szerint a vizsgált jellemzők körében megfelel az MSZ EN 3-7:2004+A1:2008 szabvány követelményeinek.
(is suitable for proper use, based on evaluation report No. 87-72011/TVL and the documents cited in it. According to this report it conforms to the Standard MSZ EN 3-7:2004+A1:2008 in the extent of the properties tested.)

A termék korábbi TVL tanúsítványának száma: - The previous TVL certification numbers: -	Tanúsítási CE jelölés / Body CE marking: 0602
A termék funkciója: Function of product:	Fejlesztvény CE jelölés / Vabe CE marking: 0602
Alkalmazási területe: Applicability:	állandó nyomású hordozható porral töltött készülék stored pressure portable fire extinguisher with powder
Alkalmazható töltet: Approved extinguishing agent:	A, B és C osztályú szűk osztás (3A, 183B) extinguishing fires of class A, B and C (3A: 183B)
A termék alkalmazásának feltételei: Condition of use:	MJ ABC 40 tűzoltópor MJ ABC 40 powder
Töltetmennyiség: Charge:	-30 °C / +60 °C között, a címkén feltüntetett utasítás szerint -30 °C / +60 °C, according to the instruction of use on the label
A termék gyártója: Manufacturer:	6 kg
A tanúsítvány kérelmezője: Requested by:	ČEKVINKA - CZECH REPUBLIC s.r.o. 1265 Rostislavova, 686 01 Uherké Hradště
	ČEKVINKA - CZECH REPUBLIC s.r.o. 1265 Rostislavova, 686 01 Uherké Hradště

Érvényes / Valid until: **2016. december 08.**

A tanúsítvány kibocsátója a 22/2009. (VII. 23.) sz. ÖM rendeletben foglaltaknak megfelelően jogosult a termék tulajdonságait a tanúsítvány lejárta előtt is ellenőrizni, a károsodott állapotú elemek vizsgálatának elvégzésére vagy részleges újravizsgálására.
A tanúsítvány a hivatkozott vizsgálati és egyéb dokumentumokkal egyenesen érvényes, kiadása az azokban foglalt adatokon és információkon alapul. A termék megjelölését, minőségét befolyásoló adat vagy információ hiányosa vagy pontatlan megadásával összefüggő következményekben minden felelősség a tanúsítvány kérelmezőjéé terhel.
The issuer of this certificate is entitled to verify the properties of the product even before the expiry of the certificate, under the Minister of Local Government Decree No. 22/2009. (VII. 23.), so subject to control testing at the cost of the requesting entity, or to carry out partial testing.
This certificate is valid concurrently with the test documents referred to and with other documents attached; its issuance is based on the data and information included therein. All liability for the consequences relating to the provision of incomplete or erroneous information influencing the judgment and certification of the product is borne by the entity requesting this certificate.

Budapest, 2011. december 08.


Jozsef Domszky
Tanúsító / Certifying Official

5

TMT használatának általános szabályai

A TMT hivatkozás alatt csak olyan termék értékesíthető, amely megfelel a tanúsítási eljárás során vizsgált terméknek.

A gyártó, vagy más által végrehajtott módosítás esetén a tanúsítás érvényét veszti!

Bármely változtatást amely a tanúsított termék jellemzőit, használatát, minősített paramétereit érinti a gyártó, az értékesítés megkezdését megelőzően köteles a tanúsító felé bejelenteni.

A tanúsító joga és felelőssége mérlegelni és eldönteni, hogy az adott változtatás milyen mértékben befolyásolja a minősített termék megfelelőségét és mely vizsgálatok elvégzése indokolt a módosítás következtében.



TMT érvényessége

A TMT a kibocsátástól számított 5 évig érvényes!

5 év elteltével a tanúsítvány érvényessége megújítható.

KKI megújítási eljárásához szükséges:

- Az időközben lejárt kiegészítő dokumentumok bemutatása;
- Változatlansági nyilatkozat;
- Egyszerűsített vizsgálat a meghatározó működési jellemzőkre.

KKI tapasztalatok 1.

Forgalmazó Műszaki kérdésekben sokszor tájékozatlan, nehézkes kapcsolattartás a gyártóval, kommunikációs problémák, minél távolabb annál inkább.

Gyártó Műszaki kérdésekben tájékozott, de eltérő magatartás a vizsgálatokkal szemben

Termék Termék eltér a dokumentációtól: kapott válaszok: csomagolási hiba, megváltozott gyártási folyamat.

Harmadik fél vizsgálati eredményeinek befogadása



KKI tapasztalatok 2

CE jelzés - nem visz mindent!

A PED szerinti megfelelést igazolja.

Szükséges, mert a termék nyomás jelentette kockázat szempontjából biztonságos voltát igazolja, de nem jelenti, hogy a termék tűzoltó készülékként is megfelelő!

Egy tűzoltó készülék CE minősített alkatrészekből történő összeszerelése nem jelenti automatikusan

- a PED megfelelést,
- sem az EN3 szerinti megfelelést!



KKI tapasztalatok 3

A termék tulajdonságainak ellenőrzése:


1. Mérés, szabvány vizsgálatok szerint – teljes v. rész;
2. KKI eredmények összevetése más rendelkezésre álló vizsgálati eredményekkel
3. Eredmények összevetése a szabvány követelményekkel

A gyártó felelős a termék minőségért!
EU-n kívülről jövő import esetén
az első forgalmazó!

12-06-11



KKI által tanúsított tűzoltó készülék modellek számának alakulása

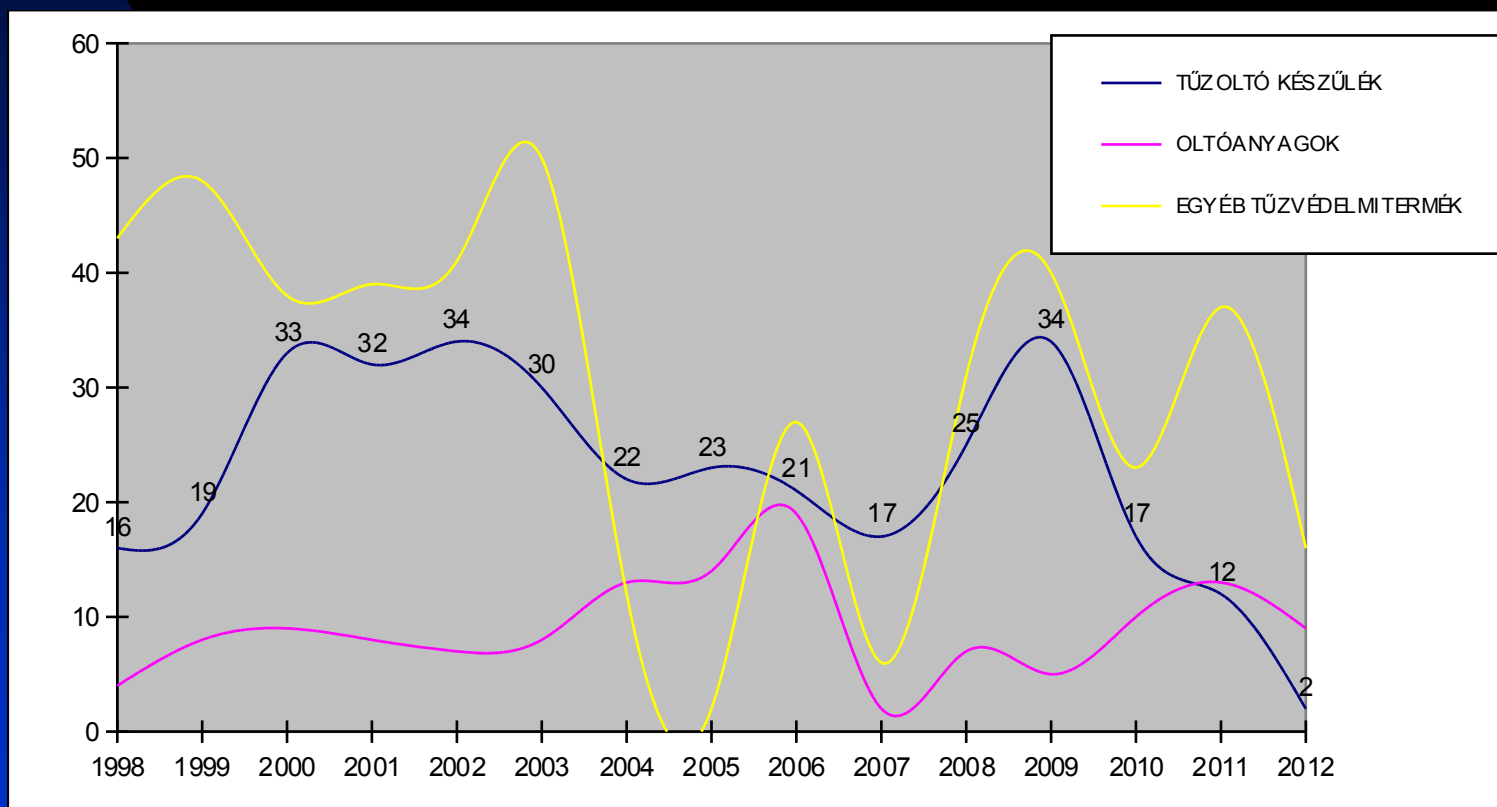



Ellenőrzés

A termékek felülvizsgálatára a KKI-nál a következő esetekben kerül sor:

1. Gyártó TMT hosszabbítási kérelmet nyújt be az adott modellre.
2. Gyártó bejelentett típusmódosítást hajt végre.
3. A fogyasztói észrevétel alapján folytatott vizsgálat
4. Piacfelügyelet felkérésére történő ellenőrzésbe vont termék vizsgálata.

Tájékoztató

KKI honlap: <http://tvk.katasztrofavedelem.hu>


Tanúsítási eljárások termékspecifikus tájékoztatói;

Minősített termékek táblázatos formában három csoportba bontva:

tűzoltó készülékek

tűzoltó anyagok

egyéb tűzvédelmi termékek



BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG
KATASZTRÓFAVÉDELMI KUTATÓINTÉZET

Cím: 1033 Budapest, Laktanya utca 33. Telefon/Fax: (+36-1) 436-1515 E-mail: kok.tvk@katved.gov.hu

Bemutakozás 2012. június 11.

Vizsgálatok Ma Barnabás napja van. Holnap Villő napja lesz.

Tűzvédelmi megfelelőség

Minősített termékek

Képek

Kapcsolatok

Üdvözljük a Katasztrófavédelmi Kutatóintézet oldalán!

Szervezetünk 2012. január 1-jétől Katasztrófavédelmi Kutatóintézet néven folytatja a Tűzvédelmi Vizsgáló Laboratórium és Tanúsító Szervezet termékvizsgálói és tanúsító tevékenységét.

TKT	TKT státusz	Típusjel	Gyártó neve	Fogalom	Tűlétsg. sz.	Tűlétsg. sz.	Működési elv	Összesítő	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
18070000	ig	18070000	18070000	18070000	18070000	18070000	18070000	18070000	18070000	18070000	18070000	18070000	18070000	18070000	18070000	18070000	18070000	18070000	18070000	18070000	18070000	18070000	18070000

Az intézet célja, hogy felkészült, kijelölt és független szervezetként biztosítsa a tűzvédelmi technikai eszközöket gyártó és forgalmazó partnerei számára termék tanúsítási eljárások lefolytatását, tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány kiadását. Időszakos minőségellenőrző vizsgálatokat végezzen, továbbá a katasztrófavédelem területén jelentkező, tevékenységi köréhez kapcsolódó műszaki kérdésekben szakértő támogatást nyújthasson.

A Katasztrófavédelmi Kutatóintézet a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ szervezetében, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hatósági tevékenységétől függetlenül, attól szervezetileg elkülönítve működik.



Tájékoztatás:



1. A gyártótól szerezhető / kérhető információk:

Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány

Jóváhagyott alkatrész lista

Karbantartási utasítás

Alkalmazott oltóanyag biztonsági adatlapja (1907/2006 EC direktíva szerint)

A gyártónál történt felügyeleti auditok eredménye, az adott készülékkel szemben felmerült gyártási problémák – információ csere a gyártó és a forgalmazó között.

2. KKI -tól igénybe vehető információk, támogatás:

Honlap – minősített termékek táblázatai

Kétely és a gyártó elzárkózó magatartása esetén közvetlen megkeresés - termék minta bemutatására.



Elérhetőségeink:

BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Katasztrófavédelmi Kutatóintézet

1033 Budapest, Laktanya u. 33.

✉ **1033 Budapest, Laktanya u. 33.**

☎ **(36) 1 436-1515**

e-mail: **kok.tvl @ katved.gov.hu**

http://tv1.katasztrofavedelem.hu